


ТЗ-29.07.2026

$P_{вх.} = 0,3 \text{ МПа}$

$P_{вых.} = 2,3 \text{ кПа}$


$Q_{max} = 32,28 \text{ м}^3/\text{ч}$

Монтажная схема ГРПШ-32/6-2У1

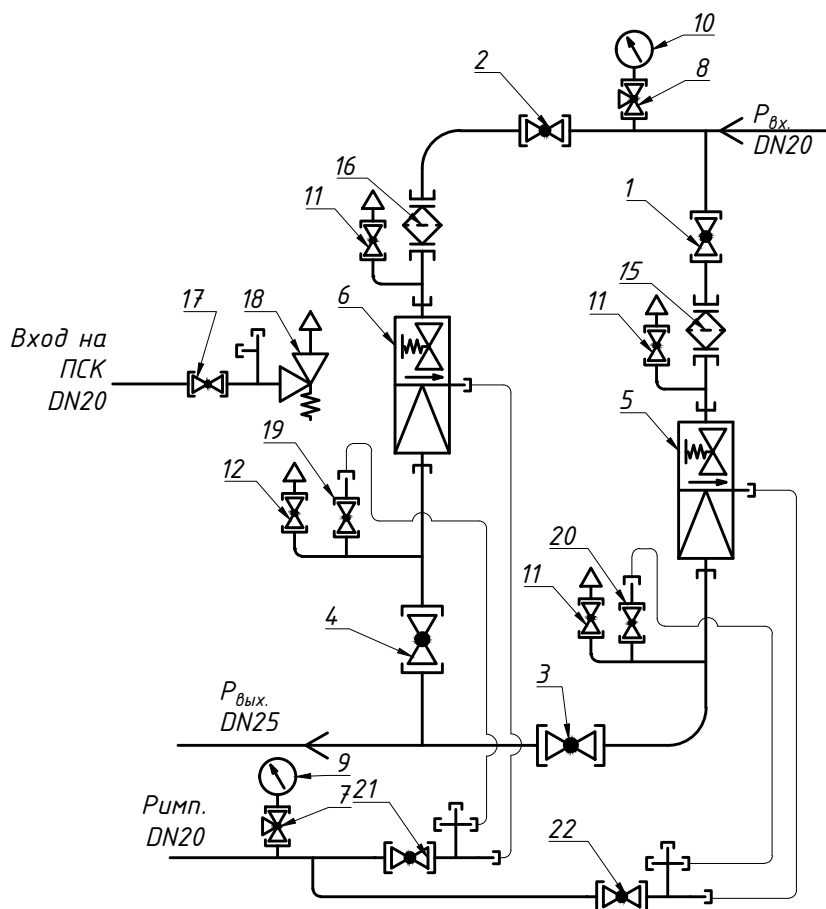

- 1,2,11,12,13,14,17,19,20,21,22 - кран шаровой DN20 муфтовый (11 шт.);
 3,4 - кран шаровой DN25 муфтовый (2 шт.);
 5,6 - регулятор давления газа РДУ-32/6 (Техпромгаз) (2 шт.)
 7,8 - клапан под манометр DN15 (2 шт.);
 9 - напормер выходной (1 шт.);
 10 - манометр входной (1 шт.);
 15,16 - фильтр газовый DN20 (1 шт.);
 18 - клапан предохранительный сбросной КПС-20Н (1 шт.).

Габаритный чертёж

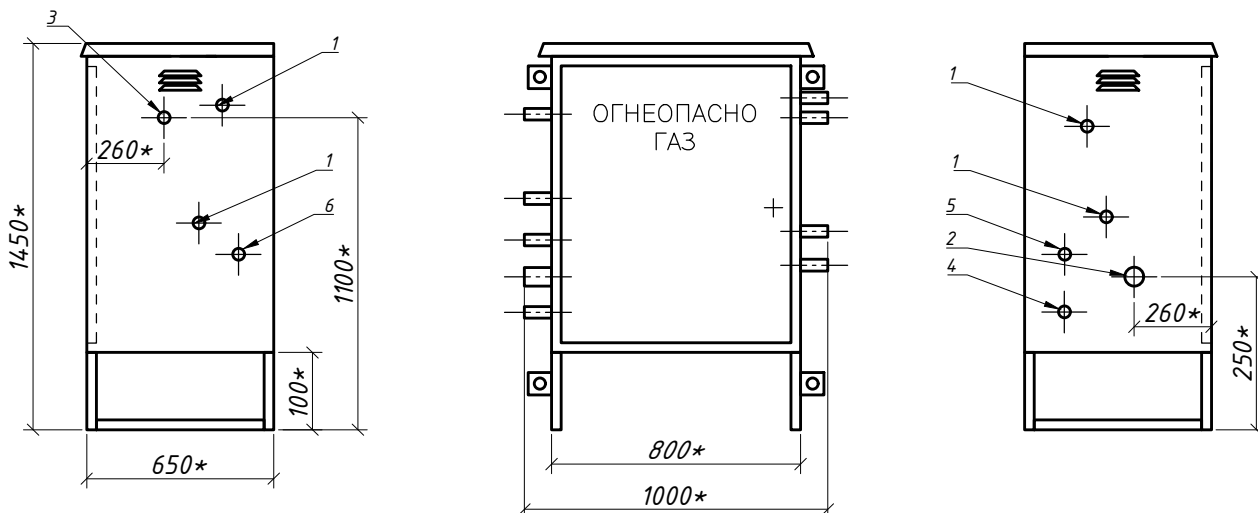

- 1 - продувочный патрубок (DN20);
 2 - выход газа $P_{вых.}$ (DN25);
 3 - вход газа $P_{вх.}$ (DN20);
 4 - подвод импульса к регулятору (DN20);
 5 - вход КПС (DN20);
 6 - выход КПС (DN20).

* размер в процессе производства может незначительно изменяться.